


R1

APŽIŪROS PUSĖ
INSPECTION SIDE
СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ



L1

APŽIŪROS PUSĖ
INSPECTION SIDE
СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

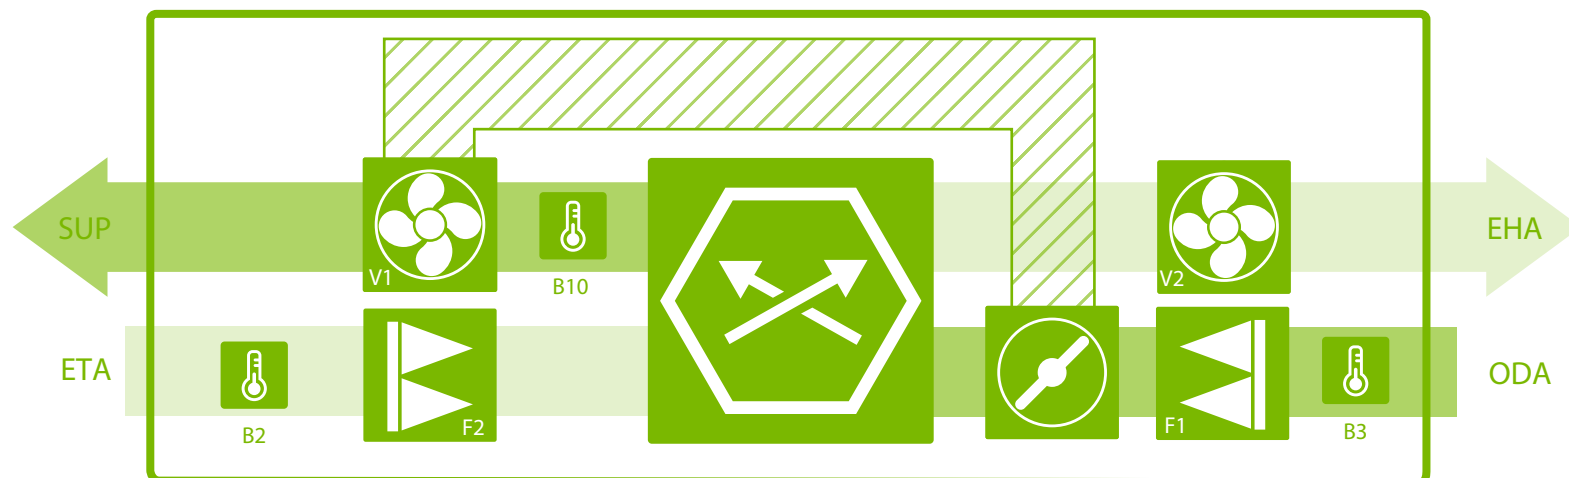

ODA

Iš lauko imamas oras / Outdoor air

SUP

Tiekiamas oras / Supply air

ETA

Iš patalpų šalinamas oras / Extract air

EHA

Išmetamas oras / Exhaust air



Priešrovinis rekuperatorius / Counterflow heatexchanger



Šalinamo oro temperatūros jutiklis / Extract temperature sensor



Lauko oro temperatūros jutiklis / Outdoor temperature sensor



Tiekiamo oro temperatūros jutiklis / Supply temperature sensor



Oro apylankos sklendė / Air by-pass damper



Tiekiamo oro ventiliatorius / Supply air fan



Šalinamo oro ventiliatorius / Extract air fan



Lauko oro filtras / Outdoor air filter



Patalpos oro filtras / Extract air filter

ODA

DE Außenluft / SE Uteluft / FI Ulkoilman otto / PL Czerpnia powietrza / IT Aria esterna in ingresso / SK Nasávanie vonkajšieho vzduchu / FR Air extérieur aspiré / NL Inlaat buitenlucht / LV Gaisa pieplūde no āra / CZ Venkovní vzduch / DK Udendørs indtagsluft / RU Наружный воздух

SUP

DE Zuluft / SE Tilluft / FI Tuloilma / PL Powietrze nawiewane / IT Aria immessa nei locali / SK Vzduch dodávaný do priestorov / FR Air soufflé vers les locaux / NL Lucht geleverd aan het gebouw / LV Telpās ieklūstošais gaiss / CZ Vzduch přiváděný do místnosti / DK Luft leveret til lokalerne / RU Приточный воздух

ETA

DE Abluft / SE Frånluft / FI Sisäilman poisto / PL Powietrze wywiewane / IT Aria estratta dai locali / SK Vzduch extrahovaný z priestorov / FR Air extrait des locaux / NL Lucht afgezogen uit het gebouw / LV No telpām nosūcamais gaiss / CZ Vzduch odváděný z místnosti / DK Luft udledt fra lokalerne / RU Вытяжной воздух с помещения

EHA

DE Fortluft / SE Avluft / FI Jäteilma / PL Wyrzutnia powietrza / IT Aria di scarico / SK Odvádzaný vzduch / FR Air rejeté / NL Afblaasluft / LV Ārā izvadāmais gaiss / CZ Odpadní vzduch / DK Udsugningsluft / RU Удаляемый воздух



DE Gegenstrom-Wärmetauscher / SE Motströmsväxlare / FI Vastavirtalämmösiirrin / PL Przewidywany wymiennik ciepła / IT Scambiatore di calore in controcorrente / SK Protiprúdový výmenník tepla / FR Échangeur de chaleur à contre-courant / NL Tegenstroomwarmtewisselaar / LV Pretplūsmas siltummainis / CZ Protiproudý tepelný výměník / DK Modstrømsvarmeveksler / RU Противоточный рекуператор



B2

DE Abluft-Temperatursensor / SE Frånluftstemperaturgivare / FI Sisäilman lämpötila-anturi / PL Czujnik temperatury powietrza wywiewanego / IT Sensore di temperatura dell'aria in estrazione / SK Snímač teploty odvádzaného vzduchu / FR Capteur de température d'air de extraitlage / NL Afvoerluchttemperatuursensor / LV Nosūces temperatūras sensors / CZ Čidlo teploty odsávaného vzduchu / DK Temperaturføler til fraluft / RU Датчик вытяжной температуры



B3

DE Außenluft-Temperatursensor / SE Utetemperaturgivare / FI Ulko lämpötila-anturi / PL Czujnik temperatury powietrza świeżego / IT Sensore di temperatura dell'aria in esterna / SK Snímač teploty vonkajšieho vzduchu / FR Capteur de température d'air de extérieur / NL Buitenluchttemperatuursensor / LV Āra temperatūras sensors / CZ Čidlo teploty venkovní vzduchu / DK Temperaturføler til udendørs / RU Датчик наружной температуры



B10

DE Zuluft-Temperatursensor / SE Tilluftstemperaturgivare / FI Tuloilman lämpötila-anturi / PL Czujnik temperatury powietrza nawiewanego / IT Sensore di temperatura dell'aria in immissione / SK Snímač teploty privádzaného vzduchu / FR Capteur de température d'air de soufflage / NL Toevoerluchttemperatuursensor / LV pieplūde temperatūras sensors / CZ Čidlo teploty přiváděného vzduchu / DK Temperaturføler til tilluft / RU Датчик приточной температуры



DE Luft-Bypass / SE By-pass spjäll / FI Ohitus / PL By-pass - obejście wymiennika / IT Bypass dell'aria / SK Obtok vzduchu / FR By-pass / NL Lucht-bypass (kortsluitklep) / LV Gaisa apeja / CZ Obtok vzduchu / DK Luft-bypass / RU Заслонка обходного воздуха



V1

DE Zuluftventilator / SE Tilluftsfläkt / FI Tuloilmapuhallin / PL Wentylator powietrza nawiewanego / IT Ventilatore aria di mandata / SK Ventilátor privádzaného vzduchu / FR Ventilateur d'air soufflé / NL Ventilator luchttoevoer / LV Pieplūstošā gaisa ventilators / CZ Ventilátor dodávaného vzduchu / DK Tilførselsluftventilator / RU Вентилятор приточного воздуха



V2

DE Abluftventilator / SE Frånluftsfläkt / FI Poistoilmapuhallin / PL Wentylator powietrza wywiewanego / IT Ventilatore aria di estrazione / SK Ventilátor odsávaného vzduchu / FR Ventilateur d'air extrait / NL Ventilator luchtafzuiging / LV Nosūcamā gaisa ventilators / CZ Ventilátor odváděného vzduchu / DK Udlædningsluftventilator / RU Вентилятор вытяжного воздуха



F1

DE Außenluftfilter / SE Uteluftsfilter / FI Ulkoilmasuodatin / PL Filtr powietrza świeżego / IT Filtro dell'aria esterna / SK Vonkajší vzduchový filter / FR Filtre à air extérieur / NL Filter buitenlucht / LV Āra gaisa filtrs / CZ Filtr přiváděného vzduchu / DK Udendørs luftfilter / RU Фильтр наружного воздуха



F2

DE Abluftfilter / SE Frånluftsfilter / FI Poistoilmasuodatin / PL Filtr powietrza wywiewanego / IT Filtro dell'aria di estrazione / SK Filter odsávaného vzduchu / FR Filtre à air extrait / NL Filter afzuiglucht / LV Telpā esošā gaisa filtrs / CZ Filtr odváděného vzduchu / DK Udlædningsluftfilter / RU Фильтр вытяжного воздуха