


R1

APŽIŪROS PUSĖ
INSPECTION SIDE
СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

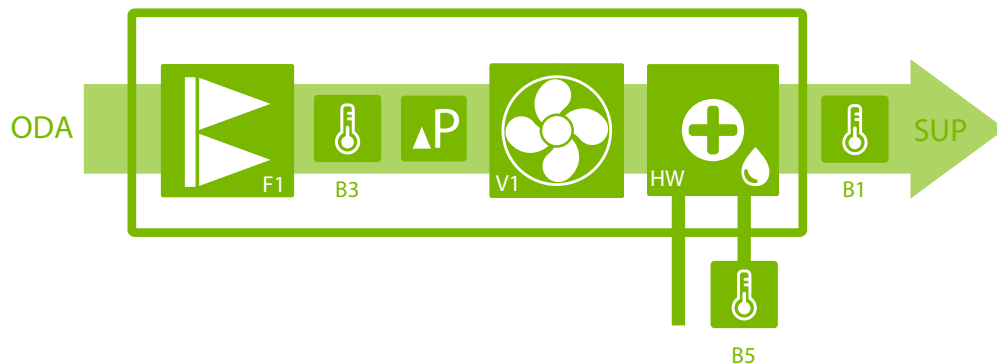

ODA

Iš lauko imamas oras / Outdoor air /
Наружный воздух

SUP

Tiekiamas oras / Supply air /
Приточный воздух



B1

Tiekiamo oro temperatūros jutiklis / Supply
temperature sensor / Датчик приточной
температуры



B3

Lauko oro temperatūros jutiklis / Outdoor
temperature sensor / Датчик наружной
температуры



B5

Grižtančio vandens temperatūros jutiklis /
Return water temperature sensor / Датчик
температуры возвратной воды



V1

Tiekiamo oro ventiliatorius / Supply air fan /
Вентилятор приточного воздуха



HW

Vandeninis šildytuvas / Water heater /
Водяной нагреватель



F1

Lauko oro filtras / Outdoor air filter /
Фильтр наружного воздуха




ΔP

Filtrų užterštumo jutiklis / Filter clogging
sensor / Датчик загрязнения фильтра

L1

APŽIŪROS PUSĖ
INSPECTION SIDE
СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

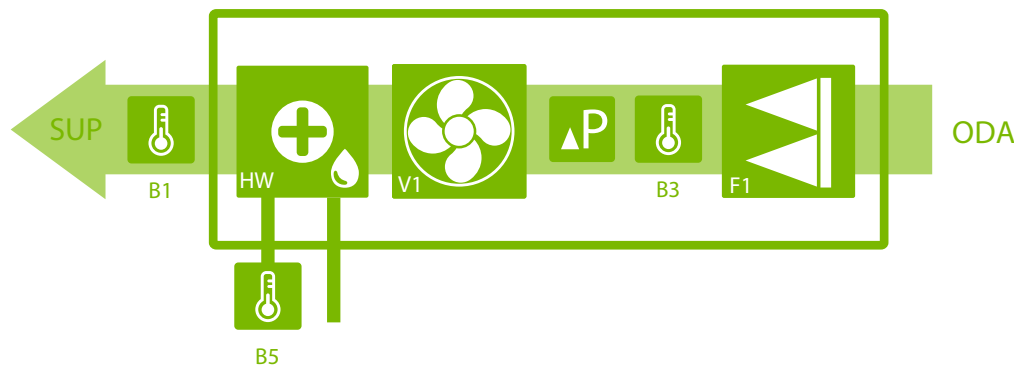

ODA

DE Außenluft / SE Uteluft / FI Ulkoilman otto / PL Czerpnia powietrza / IT Aria esterna in ingresso / SK Nasávanie vonkajšieho vzduchu / FR Air extérieur aspiré / NL Inlaat buitenlucht / LV Gaisa pieplūde no āra / CZ Venkovní vzduch / DK Udendørs indtagsluft

SUP

DE Zuluft / SE Tilluft / FI Tuloilma / PL Powietrze nawiewane / IT Aria immessa nei locali / SK Vzduch dodávaný do priestorov / FR Air soufflé vers les locaux / NL Lucht geleverd aan het gebouw / LV Telpās ieplūstošais gaiss / CZ Vzduch přiváděný do místnosti / DK Luft leveret til lokalerne



B1

DE Zuluft-Temperatursensor / SE Tilluftstemperaturgivare / FI Tuloilman lämpötila-anturi / PL Czujnik temperatury powietrza nawiewanego / IT Sensore di temperatura dell'aria in immissione / SK Snímač teploty privádzaného vzduchu / FR Capteur de température d'air de soufflage / NL Toevoerluchttemperatuursensor / LV pieplūdē temperatūras sensors / CZ Čidlo teploty přiváděného vzduchu / DK Temperaturføler til tilluft



B3

DE Außenluft-Temperatursensor / SE Utetemperaturgivare / FI Ulko lämpötila-anturi / PL Czujnik temperatury powietrza świeżego / IT Sensore di temperatura dell'aria in esterna / SK Snímač teploty vonkajšieho vzduchu / FR Capteur de température d'air de extérieur / NL Buitenluchttemperatuursensor / LV Āra temperatūra sensors / CZ Čidlo teploty venkovní vzduchu / DK Temperaturføler til udendørs



B5

DE Rücklauf Wassertemperatur sensor / SE Temperaturgivare för returvattenr / FI Paluuveden lämpöanturi / PL Czujnik temperatury wody powrotnej / IT Sensore di temperatura ritorno dell'acqua / SK Snímač teploty vratnej vody / FR Sonde de retour d'eau / NL Temperatuursensor uitstroomwater / LV Atpakaļejošā ūdens temperatūra pieslēgšana / CZ Čidlo teploty vratné vody / DK Retur vands føler



V1

DE Zuluftventilator / SE Tilluftsfläkt / FI Tuloilmapuhallin / PL Wentylator powietrza nawiewanego / IT Ventilatore aria di mandata / SK Ventilátor privádzaného vzduchu / FR Ventilateur d'air soufflé / NL Ventilator luchttoevoer / LV Pieplūstošā gaisa ventilators / CZ Ventilátor dodávaného vzduchu / DK Tilførselsluftventilator



HIW

DE Warmwasserheizregister / SE Vattenvärmare / FI Vesipohjaisia lämmitys / PL Nagrzewnica wodna / IT Batteria acqua calda / SK Vodný ohrievač / FR Chauffage de l'eau / NL Waterluchtverwarmer / LV Ūdens sildītājs / CZ Vodní ohřivač / DK Vandvarmevlade



F1

DE Außenluftfilter / SE Uteluftsfilter / FI Ulkoilmasuodatin / PL Filtr powietrza świeżego / IT Filtro dell'aria esterna / SK Vonkajší vzduchový filter / FR Filtre à air extérieur / NL Filter buitenlucht / LV Āra gaisa filtrs / CZ Filtr přiváděného vzduchu / DK Udendørs luftfilter



P

DE Filterverstopfung sensor / SE Igensättning filter givare / FI Sudattimien likaisuus-anturi / PL Zabrudzenie filtra / IT Intasamento filtro / SK Zanesený filter / FR Encrasement des filtres / NL Filter verstopping / LV Filtra aizsprostojums / CZ Zanesení filtrů / DK Filter tilstoppet