Verso CF 5000 H C5

Номінальна витрата повітря згідно ErP 2018, м³/год	4605
Номінальна витрата повітря згідно ErP 2018, л/с	1279
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	15/6,9
Напруга живлення HE, В	3~400
Напруга живлення HW, В	3~400
Максимальний робочий струм HE, А	29,7
Максимальний робочий струм HW, А	8,3
Кабель живлення E, мм²	5×6
Кабель живлення W, мм²	5×1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	2263
Рівень потужності шуму, L_{WA}, дБ(A)	52
Рівень шумового тиску, L_{PA}, дБ(A), (3 м)	41
Розміри фільтрів B×H×L, мм	650×530×92
Розміри установки B×H×L, мм	1410×1250×2327
Товщина панелі, мм	50
Простір для обслуговування, мм	1450
Маса установки, кг	684

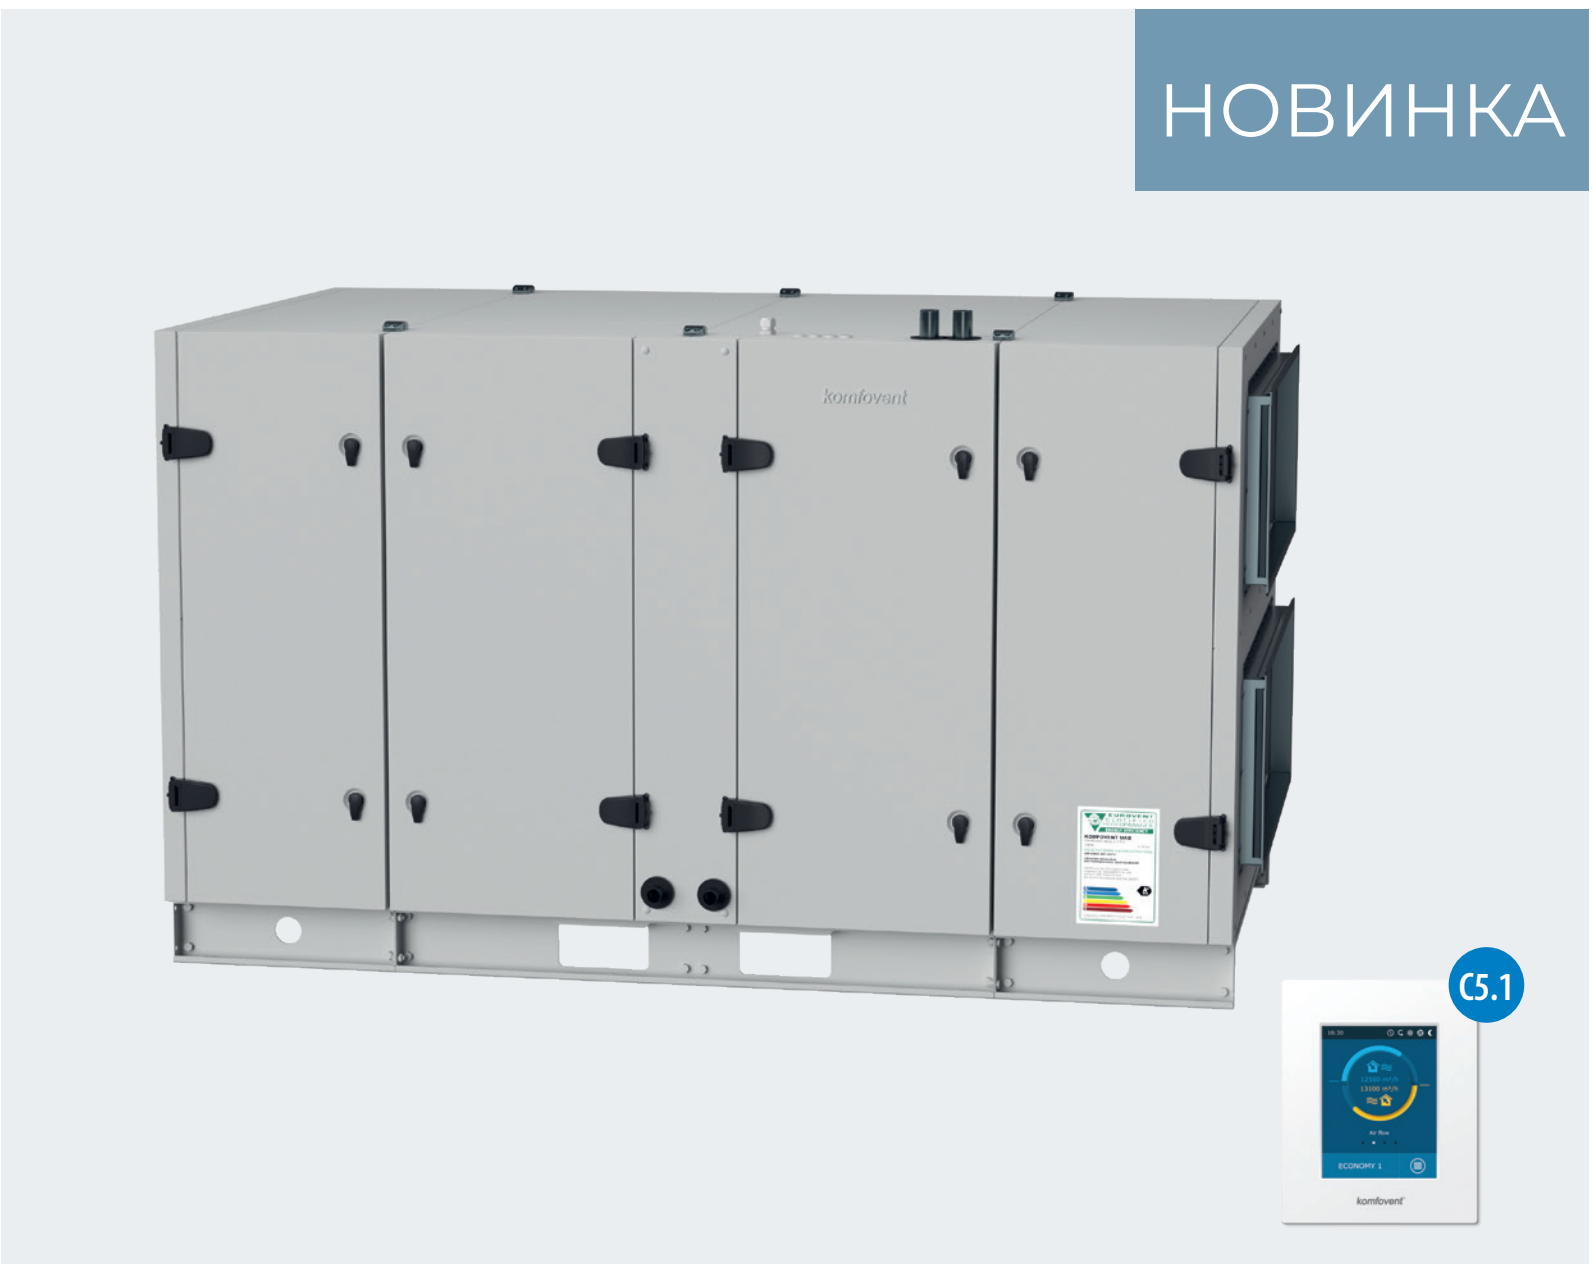

Продуктивність

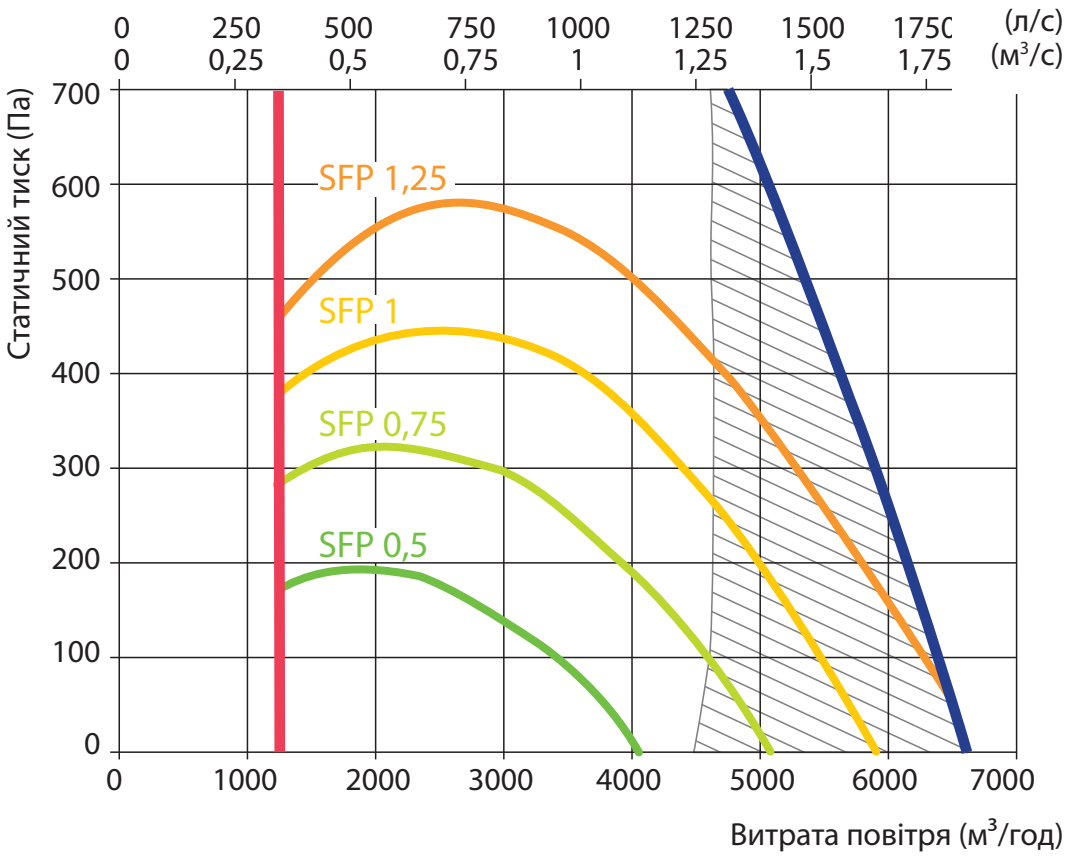

Не відповідає вимогам ErP2018

Аксесуари

Заслонка		SRU-M-1100x400+LF24/LM24
Глушник	ODA/EHA	STS-BJIM8G-1100-400-700-S
	SUP/ETA	STS-IIJKBO-1100-400-1000-S
PPU		PPU-HW-3R-20-4-W2
Водяний охолоджувач		DCW-4,5-30
2-ходовий клапан		VVP45.25-10.10+SSC161.05HF
DX охолоджувач		DCF-4,5-31-2
Блок охолодження		(2x) MOU-55HFN8a+KA8140

Температурна ефективність

	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	14,9	15,8	16,3	17	18	22,5	23,5	24,3

В приміщенні +22 °C, 20 % RH

Комбінований водяний/ DX нагрівач та охолоджувач (HCW/HCDX)

	Зима	Літо	Зима	Літо
Температура води вхід/вихід, °C	60/40	7/12	–	–
Конденсація/випаровування,T °C	–	–	45	45/5
Потужність, кВт	11,1	26,4	11,1	31,9
Максимальна потужність, кВт	37,7	34	23,7	39,7
Перепад тиску, кПа	1	18	–	–
Температура повітря вхід/вихід, °C	14,9 / 22	30 / 18	14,9 / 22	30 / 18
З'єднання, " / мм	R1 ¼		2x⅝/2x22	

Праве виконання (R1)

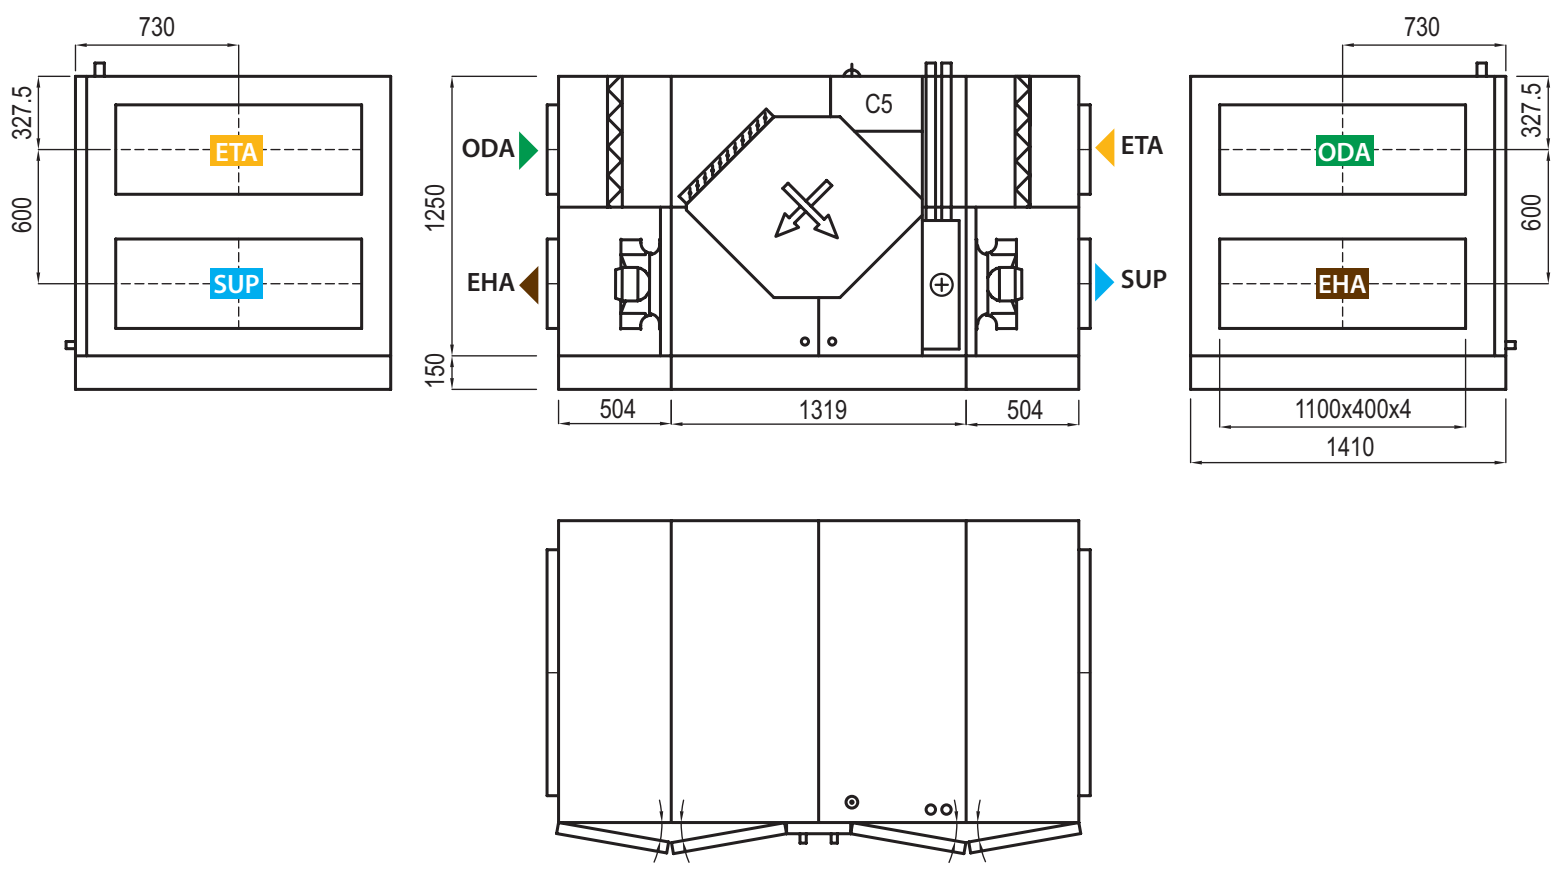

Ліве виконання (L1)



ODA – повітря, що забирається з вулиці **SUP** – повітря, що подається до приміщення **ETA** – повітря, що видаляється з приміщення **EHA** – повітря, що викидається на вулицю

Актуальні дані можна перевірити в останній версії програмного забезпечення для підбору. UAB KOMFOVENT залишає за собою право вносити зміни в параметри та розміри в процесі вдосконалення вентиляційних установок.