




Domekt R 400 V C6M

Максимальна витрата повітря, м³/год	373
Максимальна витрата повітря, л/с	104
Номинальний потік повітря, м³/с	0,073
Номинальний перепад тиску, Па	50
SPI, Вт/(м³/год)	0,3
Тепловий ККД рекуперації тепла, %	86
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	1/11,2
Напруга живлення, В	1~230
Максимальний робочий струм HE, А	6,5
Кабель живлення, мм²	3х1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	118
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при номінальній витраті, Вт	43
Рівень шумової потужності, L _{WA} , дБ(А)	37
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	27
Розміри фільтрів ВхНхЛ, мм	428х231х46
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки ВхНхЛ, мм	495х561х598
Простір для обслуговування, мм	600
Вага установки, кг	49



Продуктивність

Установка зі стандартною комплектацією


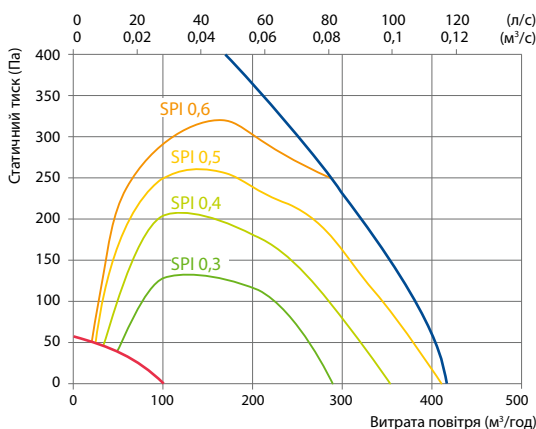


Температурна ефективність


	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	15,6	16,7	17,4	18,1	18,9	22,4	23,1	23,9

В приміщенні +22 C, 20 % RH

Праве виконання (R1)

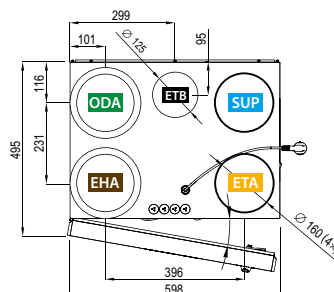

Ліве виконання (L1)



Аксессуары

Заслонка	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Глушник	ODA/EHA ASTS-160-600-M
	SUP/ETA ASTS-160-900-M
Водонагрівач	DH-160
PPU	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-ходовий клапан (нагрів)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Водяний охолоджувач	DCW-0,4-3
2-ходовий клапан (охолодження)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Вулична комбінована решітка	LD-160
Водонагрівач-cooler	DHCW-160
DX охолоджувач	DCF-0,4-3
Блок охолодження	MOU-12HFN8a+ KA8142

- ODA – повітря, що забирається з вулиці
- SUP – повітря, що подається до приміщення
- ETA – повітря, що видаляється з приміщення
- EHA – повітря, що викидається на вулицю
- ETB – підключення додаткового каналу (байпас – відведення без рекуперації тепла)

Актуальні дані можна перевірити в останній версії програмного забезпечення для підбору. UAB KOMFOVENT залишає за собою право вносити зміни в параметри та розміри в процесі вдосконалення вентиляційних установок.