





Domekt R 600 V C6M

Максимальна витрата повітря, м³/год	669
Максимальна витрата повітря, л/с	186
Номинальний потік повітря, м³/с	0,130
Номинальний перепад тиску, Па	50
SPI, Вт/(м³/год)	0,25
Тепловий ККД рекуперації тепла, %	84
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	1,5/8,9
Напруга живлення, В	1~230
Максимальний робочий струм HE, А	9,5
Кабель живлення, мм²	3х1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	167
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при номінальній витраті, Вт	59
Рівень шумової потужності, L _{WA} , дБ(А)	44
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	32
Розміри фільтрів ВхНхЛ, мм	515х240х46
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки ВхНхЛ, мм	610х750х905
Простір для обслуговування, мм	900
Вага установки, кг	82



Продуктивність

Установка зі стандартною комплектацією

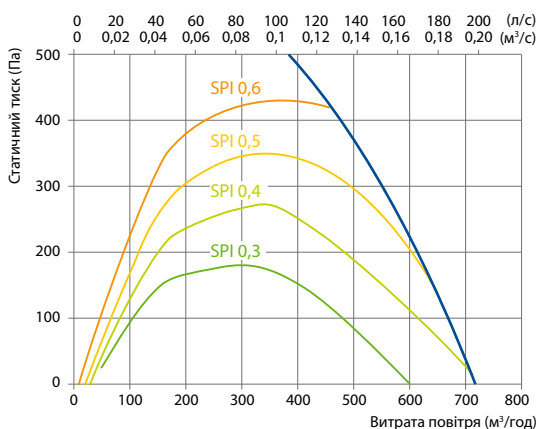


Температурна ефективність

	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	14,8	16,1	16,9	17,7	18,5	22,5	23,2	24,1


В приміщенні +22 C, 20 % RH

Праве виконання (R1)

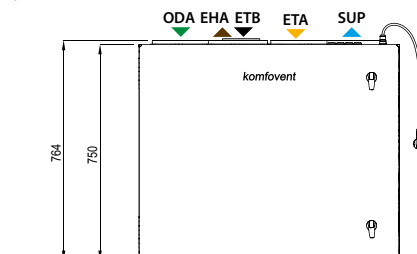


Аксессуары

Заслонка	AGUJ-M-200+TF230/CM230
Глушник	ODA/EHA ASTS-200-600-M
	SUP/ETA ASTS-200-900-M
Водонагрівач	DH-200
PPU	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
2-ходовий клапан (нагрів)	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Водяний охолоджувач	DCW-0,5-3
2-ходовий клапан (охолодження)	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Вулична комбінована решітка	LD-200
Водонагрівач-cooler	DHCW-250
DX охолоджувач	DCF-0,5-3
Блок охолодження	MOU-12HFN8a+ KA8142

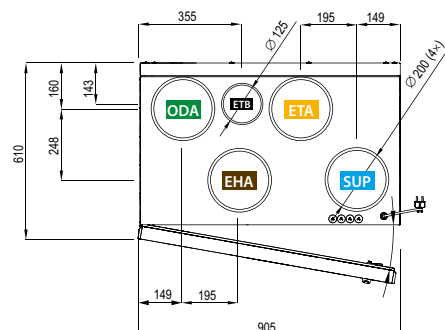

Ліве виконання (L1)



- ODA – повітря, що забирається з вулиці
- SUP – повітря, що подається до приміщення
- ETA – повітря, що видаляється з приміщення
- EHA – повітря, що викидається на вулицю
- ETB – підключення додаткового каналу (байпас – відведення без рекуперації тепла)

Актуальні дані можна перевірити в останній версії програмного забезпечення для підбору. UAB KOMFOVENT залишає за собою право вносити зміни в параметри та розміри в процесі вдосконалення вентиляційних установок.