


Verso R 1000 U C5

Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, м³/год	945
Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, л/с	263
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	3/9,3
Напруга живлення HE, В	3~400
Напруга живлення HW, В	1~230
Максимальний робочий струм HE, А	7,3
Максимальний робочий струм HW, А	3,3
Кабель живлення E, мм²	5×1,5
Кабель живлення W, мм²	3×1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	179
Рівень потужності шуму, L _{WA} , дБ(А)	52
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	41
Розміри фільтрів ВхНхЛ, мм	800×400×46
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки ВхНхЛ, мм	906×905×1355
Товщина панелі, мм	50
Простір для обслуговування, мм	800
Вага установки, кг	196



Продуктивність

Verso R 1000 UH зі стандартною комплектацією

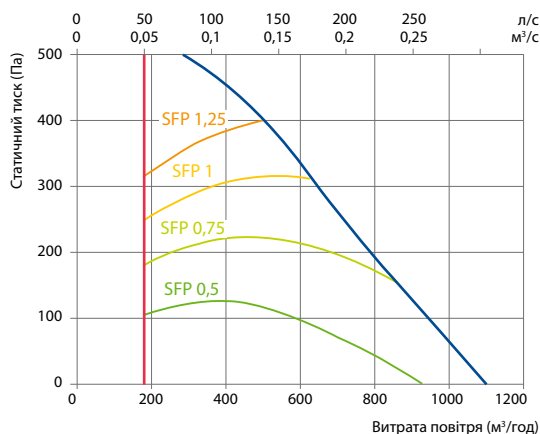

Температурна ефективність

	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	15	16,2	17	17,6	18,6	22,5	23,2	24


приміщенні +22 °C, 20 % RH

Комбінований водяний/ DX нагрівач та охолоджувач (HCW/HCDX)


	Зима	Літо	Зима	Літо
Температура води вхід/вихід, °C	60/40	7/12	–	–
Конденсація/випаровування, T °C	–	–	45	45/5
Потужність, кВт	2,2	5,3	2,2	6,6
Максимальна потужність, кВт	5,5	7,1	5,7	9,7
Перепад тиску, кПа	1	3,3	–	–
Температура повітря вхід/вихід, °C	15 / 22	30 / 18	15 / 22	30 / 18
З'єднання, " / мм	¾		½ / 22	

Літо: +30 °C / 50 %; HCW – 899 м³/х

Праве виконання (R1)

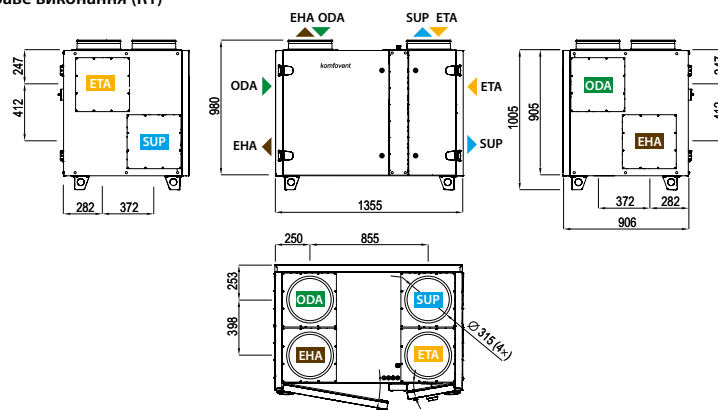

Ліве виконання (L1)

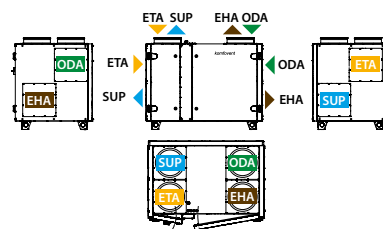

Акcesуари

Заслонка	AGUJ-M-315+LF24/LM24
Глушник	ODA/EHA AGS-315-100-900-M
	SUP/ETA AGS-315-100-1200-M
PPU	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
Водяний охолоджувач	DCW-0,9-6
2-ходовий клапан	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
DX охолоджувач	DCF-0,9-6
Блок охолодження для каналного охолоджувача	MOU-18HFN8a+KA8142
Блок охолодження для вбудованого охолоджувача	MOU-24HFN8a+KA8142

► ODA – повітря, що забирається з вулиці ► SUP – повітря, що подається до приміщення ► ETA – повітря, що видаляється з приміщення ► EHA – повітря, що викидається на вулицю

Актуальні дані можна перевірити в останній версії програмного забезпечення для підбору. УАВ KOMFOVENT залишає за собою право вносити зміни в параметри та розміри в процесі вдосконалення вентиляційних установок.