


Verso R 5000 H C5

Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, м³/год	5270
Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, л/с	1464
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	15/7,5
Напруга живлення HE, В	3~400
Напруга живлення HW, В	3~400
Максимальний робочий струм HE, А	34,1
Максимальний робочий струм HW, А	12,7
Кабель живлення E, мм²	5×10
Кабель живлення W, мм²	5×2,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	1449
Рівень потужності шуму, L _{WA} , дБ(А)	58
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	47
Розміри фільтрів ВхНхL, мм	592х592-8х500 (х2)
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 60 (M5)
Розміри установки ВхНхL, мм	1300х1300х1872
Товщина панелі, мм	50
Простір для обслуговування, мм	1200
Вага установки, кг	510



Продуктивність

Verso R 5000 H зі стандартною комплектацією

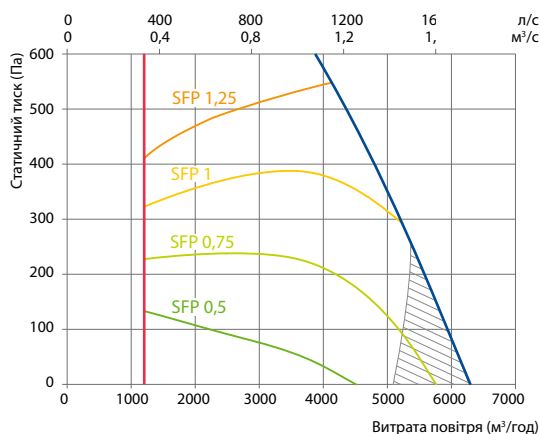

Не відповідає вимогам ErP2018

Аксессуары

Заслонка	SRU-M-1000х500+LF24/LM24
Глушник	ODA/EHA STS-IVR3BA-1000-500-700-S SUP/ETA STS-IVR3BA-1000-500-1250-S
PPU	PPU-HW-3R-20-4,0-W2
Водяний охолоджувач	DCW-4,5-30
2-ходовий клапан	VVP45.25-10.0+SSC161.05HF
DX охолоджувач	DCF-4,5-31-2
Блок охолодження для каналного охолоджувача	2хMOU-55HFN8а+KA8142

Температурна ефективність

	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	12,5	14,1	15,2	16,3	17,3	22,6	23,7	24,8



приміщенні +22 °C, 20 % RH

Водяний каналний нагрівач*



	Зима		
Температура води вхід/вихід, °C	80/60	70/50	60/40
Потужність, кВт	16,9	16,9	16,9
Витрата, дм³/год	742	739	736
Падіння тиску, кПа	2,7	2,7	2,7
Температура на вході/виході, °C	12,5 / 22,0	12,5 / 22,0	12,5 / 22,0
Максимальна потужність, кВт	36,7	28,3	19,1
Підключення, "	1/2		

Праве виконання (R1)


Вигляд зі сторони огляду

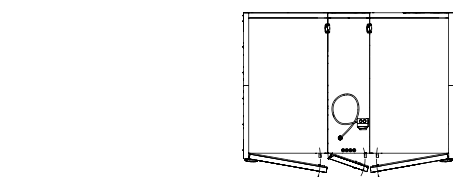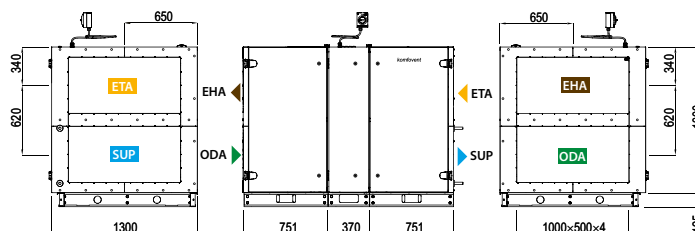


Ліве виконання (L1)



Ліве виконання (L2)



Праве виконання (R2)



ODA – повітря, що забирається з вулиці SUP – повітря, що подається до приміщення ETA – повітря, що видаляється з приміщення EHA – повітря, що викидається на вулицю

Актуальні дані можна перевірити в останній версії програмного забезпечення для підбору. УАВ КОМФОВЕНТ залишає за собою право вносити зміни в параметри та розміри в процесі вдосконалення вентиляційних установок.