


Verso CF 1700 U C5

Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, м³/год	1620
Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, л/с	450
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	4,5/6,9
Напруга живлення HE, В	3~400
Напруга живлення HW, В	1~230
Максимальний робочий струм HE, А	11,1
Максимальний робочий струм HW, А	4,9
Кабель живлення E, мм²	5×2,5
Кабель живлення W, мм²	3×1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	526
Рівень потужності шуму, L _{WA} , дБ(А)	52
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	41
Розміри фільтрів ВхНхЛ, мм	800×400×46
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки ВхНхЛ, мм	910×905×1810
Товщина панелі, мм	50
Простір для обслуговування, мм	800
Вага установки, кг	243



Продуктивність

Verso CF 1700 UH зі стандартною комплектацією

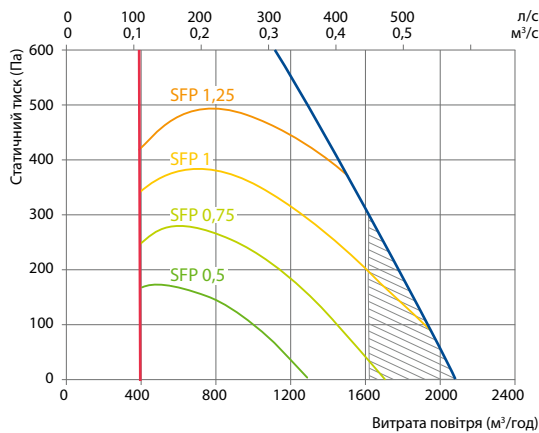

Не відповідає вимогам ErP2018

Температурна ефективність


	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	15,2	16,1	16,6	17,3	18,2	22,5	23,4	24,2

приміщенні +22 °C, 20 % RH


Комбінований водяний/ DX нагрівач та охолоджувач (HCW/HCX)

	Зима		Літо	
Температура води вхід/вихід, °C	60/40	7/12	—	—
Конденсація/випаровування, T °C	—	—	45	45/5
Потужність, кВт	3,7	10,3	3,7	11,0
Максимальна потужність, кВт	10,8	10,6	6,5	11,5
Перепад тиску, кПа	1	66,9	—	—
Температура повітря вхід/вихід, °C	15,2 / 22	30 / 18	15,2 / 22	30 / 18
З'єднання, " / мм	1/2		3/8 / 22	

Праве виконання (R1)

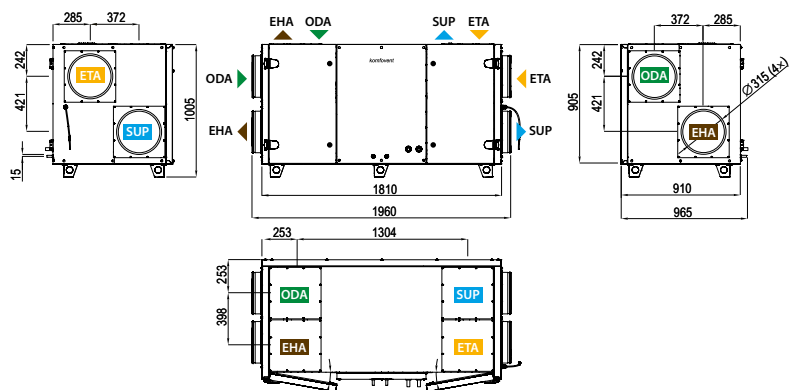

Ліве виконання (L1)

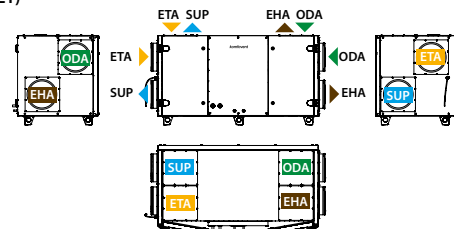

Акcesуари

Заслонка	AGUJ-M-315+LF24/LM24
Глушник	ODA/EHA AGS-315-100-900-M
	SUP/ETA AGS-315-100-1200-M
PPU	PPU-HW-3R-15-1,6-W2
Водяний охолоджувач	DCW-1,6-11
2-ходовий клапан	VVP47.20-4,0+SSF161.05HF
DX охолоджувач	DCF-1,6-11
Блок охолодження для каналного охолоджувача	MOU-36HFN8a+KA8142
Блок охолодження для вбудованого охолоджувача	MOU-55HFN8a+KA8142

► ODA – повітря, що забирається з вулиці ► SUP – повітря, що подається до приміщення ► ETA – повітря, що видаляється з приміщення ► EHA – повітря, що викидається на вулицю

Актуальні дані можна перевірити в останній версії програмного забезпечення для підбору. UAB KOMFOVENT залишає за собою право вносити зміни в параметри та розміри в процесі вдосконалення вентиляційних установок.