


Verso CF 2000 F C5

Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, м³/год	2000
Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, л/с	556
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	7,5/10
Напруга живлення HE, В	3~400
Напруга живлення HW, В	1~230
Максимальний робочий струм HE, А	15,4
Максимальний робочий струм HW, А	4,9
Кабель живлення E, мм²	5×2,5
Кабель живлення W, мм²	3×1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	544
Рівень потужності шуму, L _{WA'} дБ(А)	56
Рівень шумового тиску, L _{PA'} дБ(А), (3 м)	45
Розміри фільтрів ВхНхL, мм	800×375×96
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки ВхНхL, мм	1600×480×1750
Товщина панелі, мм	50
Простір для обслуговування, мм	550
Вага установки, кг	235



Продуктивність

Verso CF 2000 F зі стандартною комплектацією

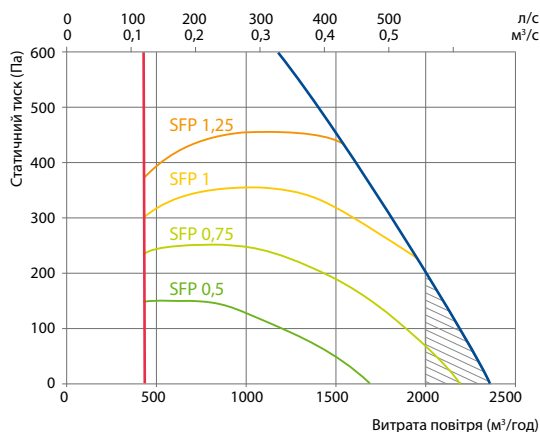

Не відповідає вимогам ErP2018

Аксесуари

Заслонка	SRU-M-600×300+LF24/LM24
Глушник	ODA/EHA STS-BQUNBM-700×400-700-S SUP/ETA STS-IB6GBC-700×400-1250-S
Водонагрівач	SVK-700×400-2
PPU	PPU-HW-3R-15-1,6-W2
Водяний охолоджувач	DCW-2,0-13
2-ходовий клапан	VVP47.20-4,0+SSF161.05HF
DX охолоджувач	DCF-2,0-14
Блок охолодження для каналного охолоджувача	MOU-48HFN8a+KA8142

Допустимі варіанти монтажу



Температурна ефективність

	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	14,5	15,4	15,9	16,7	17,7	22,6	23,5	24,5


приміщенні +22 °C, 20 % RH

Водяний каналний нагрівач*


	Зима		
Температура води вхід/вихід, °C	80/60	70/50	60/40
Потужність, кВт	5,0	5,0	5,0
Витрата, дм³/год	221	220	219
Падіння тиску, кПа	1,0	1,0	1,0
Температура на вході/виході, °C	14,5 / 22,0		
Максимальна потужність, кВт	22,5	18,0	13,4
Підключення, "	¾		

* Опція

Праве виконання (R1)

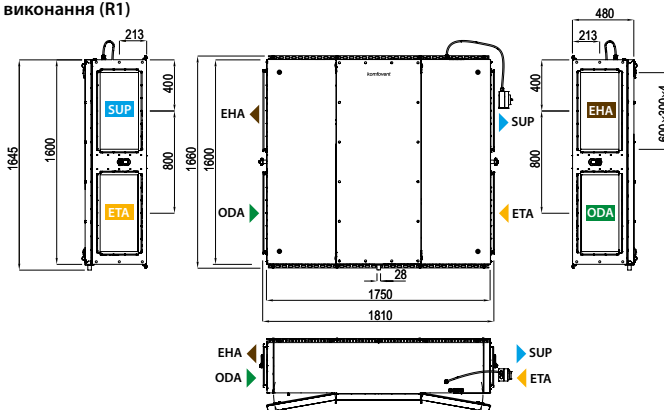

Ліве виконання (L1)

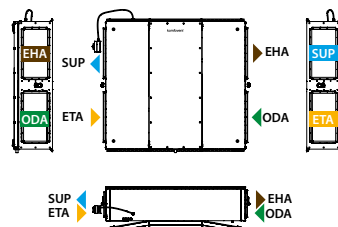

ODA – повітря, що забирається з вулиці SUP – повітря, що подається до приміщення ETA – повітря, що видаляється з приміщення EHA – повітря, що викидається на вулицю

Актуальні дані можна перевірити в останній версії програмного забезпечення для підбору. УАВ КОМФОВЕНТ залишає за собою право вносити зміни в параметри та розміри в процесі вдосконалення вентиляційних установок.